

入 札 公 告

1. 入札事項

「電子航法研究空調換気設備保守」

本案件は、資料等の提出、入札等を電子入札システムで行う対象案件である。

なお、電子入札システムによりがたい者については、紙入札により参加することができる。

※詳細は入札説明書及び仕様書を参照。

2. 入札に参加する者に必要な資格

- (1) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第31条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 令和04・05・06年度 国土交通省一般（指名）競争参加資格（全省庁統一資格）のうち、下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。

資格の種類： 「役務の提供等」

資格の等級： A、B、C又はD等級のいずれか

- (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (4) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- (5) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。（入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。）

3. 電子入札システムにより入札に参加する条件

- (1) 電子入札コアシステム対応の認証局が発行する電子証明書（ICカード）を取得し、かつ有効期限内であり、適正にシステムにログインできること。
- (2) 電子入札システムに利用者登録をしていること。

4. 電子入札システムの URL 及び問い合わせ先

- (1) 電子入札システムポータルサイト

<https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/ebidmlit/jsp/common/dummy.jsp?name1=06A0064007200600>

- (2) 電子入札システムヘルプデスク

TEL: 0570-021-777 (対応時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:00)

E-Mail: sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com

5. 入札説明会実施の有無 : なし

6. 入札説明書及び仕様書の交付方法、契約書（案）の閲覧

- (1) 交付期間：本公告の日から令和6年5月17日（金）まで

- (2) 交付方法：当研究所ホームページの「入札・調達・契約情報」より入手、閲覧すること。

URL：https://www.enri.go.jp/jp/procrm/bidd_info.html（入札説明書等）

URL：https://www.enri.go.jp/jp/procrm/procrm_exp.html（契約書(案)）

7. 入札説明書及び仕様書に関する質問の受付

電子メールにて令和6年5月20日（月）17時00分まで受付。なお、電子メールには、件名・事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・FAX番号を明記して下さい。

8. 入札書の提出方法

- (1) 提出方法及び提出締切

- ① 電子入札システムによる場合

令和6年5月21日（火）から令和6年5月27日（月） 16時00分まで

- ② 持参による場合（紙入札参加者）
下記9. の開札日時までに開札場所に入札書を持参し提出すること。
（入札書の受領は、土曜、日曜、祝祭日を除く9時00分から17時00分まで）
- ③ 郵送による場合（紙入札参加者）
令和6年5月27日（月）までに入札書が必着すること。
提出先： 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 会計課調達係

9. 開札日時及び場所

- (1) 日時 : 令和6年5月28日（火） 11時00分 ※入札書提出者の開札立会義務なし
- (2) 場所 : 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
電子航法研究所 本館2階（別紙地図参照・車駐車可）

10. 入札保証金及び契約保証金 : 免除

11. 入札の無効

上記2. の資格を有さない者のした入札、及び上記6. で示された入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

12. 契約書作成の要否 : 要

13. その他

- (1) 入札書提出締切後に到着した入札書は無効とする。
- (2) 上記9. の開札で予定価格の制限の範囲内に達する価格の入札がない場合は、当研究所の入札事務担当者の指示する日時を締切とする再度入札を実施する。なお、再度入札は1回のみとする。
- (3) 応札者において「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」に該当する者である場合は、必要な情報を上記9.(2)まで提供すること。

令和6年4月19日

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所
契約担当役 電子航法研究所
所長 福島 荘之介


※本件に関する資料の送付、質問及び入札書の提出先

〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7丁目42-23

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所（電子航法研究所） 会計課 調達係

TEL: 0422-41-3476 FAX: 0422-41-3169 e-mail: tender@enri.go.jp

3 電子航法研究所周辺

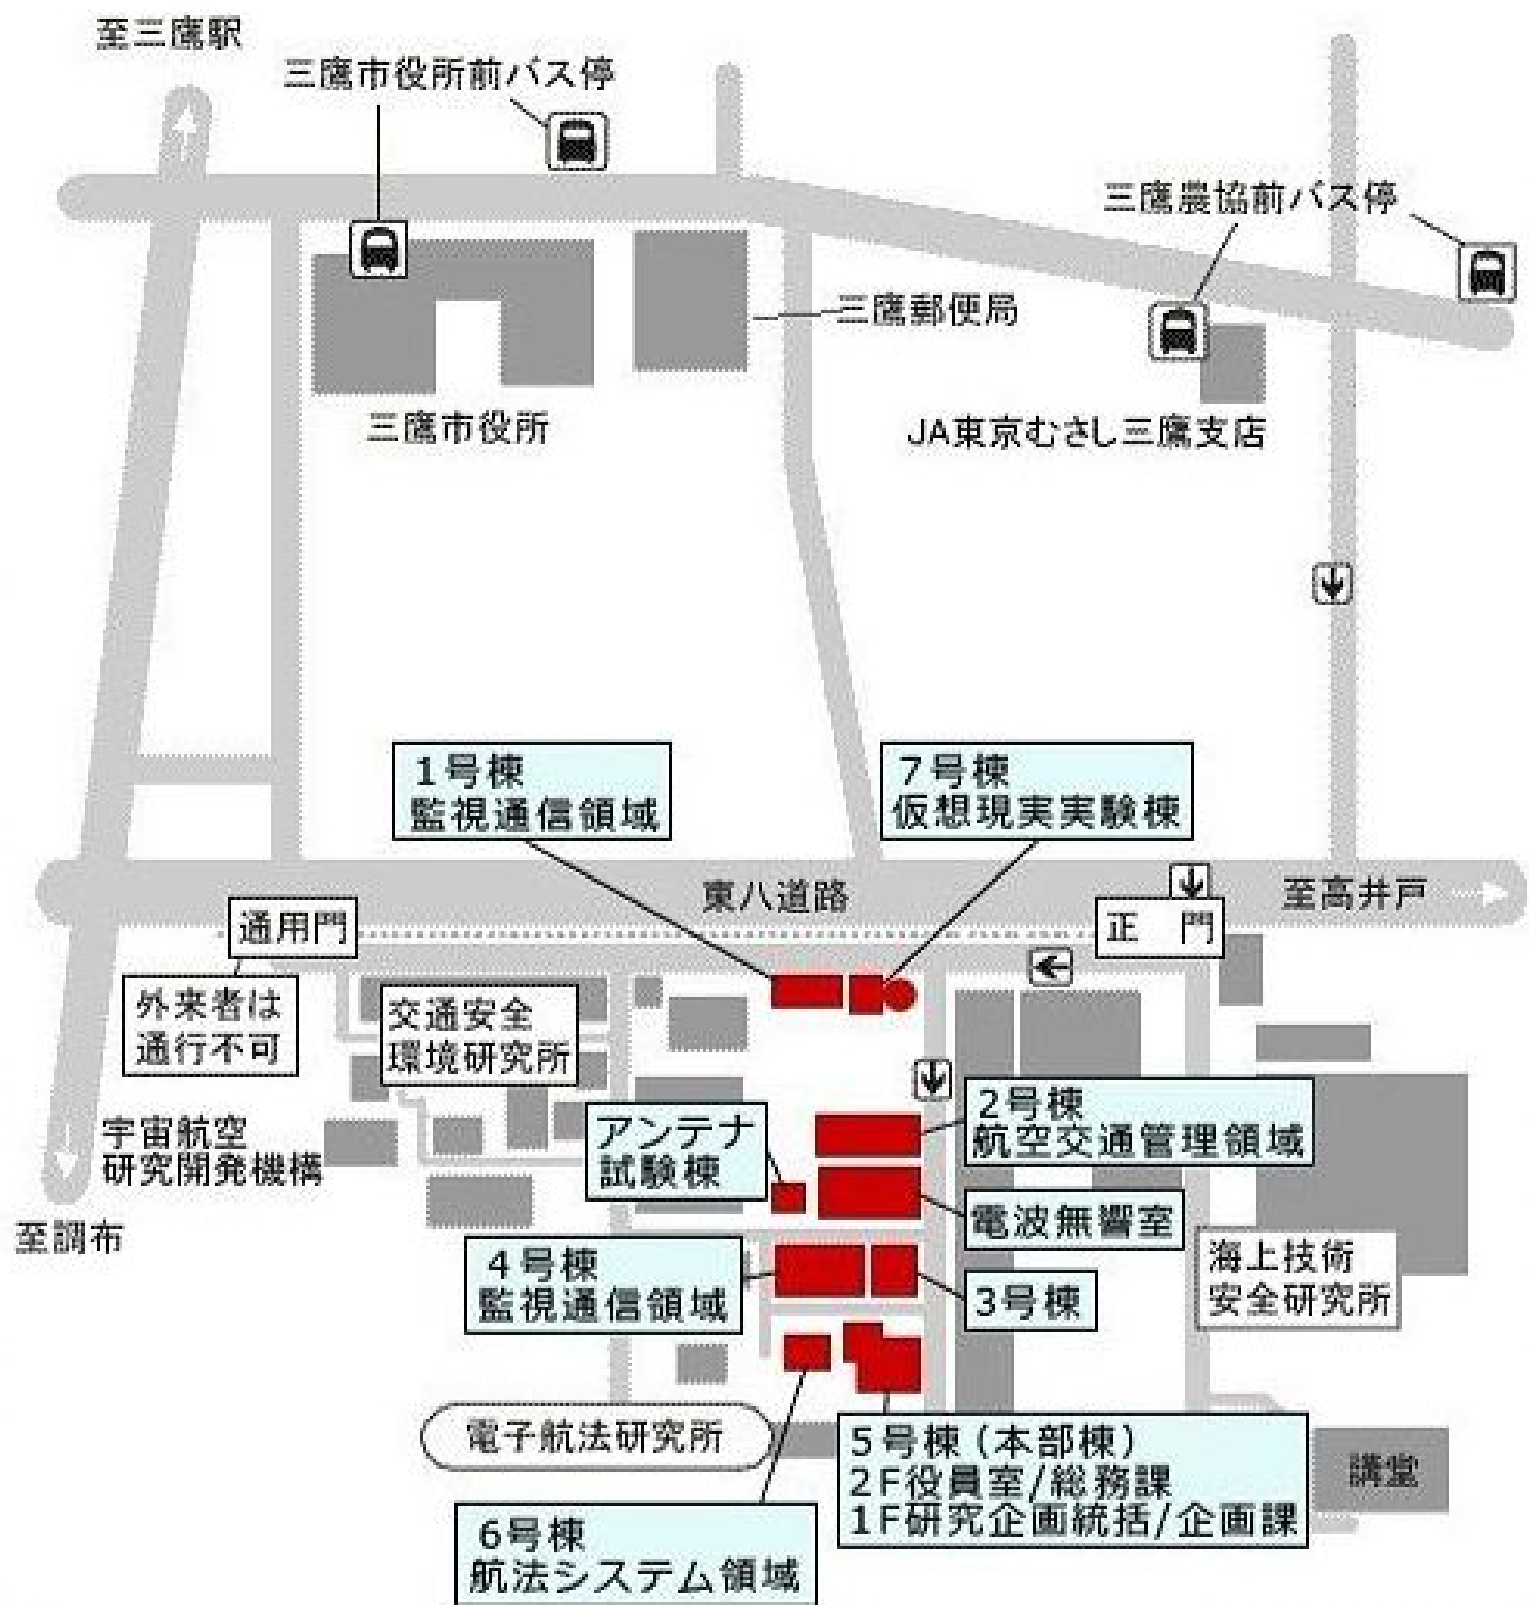

入札説明書

1. 発注者
2. 入札内容等
3. 入札に参加する者に必要な資格
4. 入札説明会実施の有無
5. 入札説明書及び仕様書に関する質問の受付
6. 入札書提出の方法等
7. 開札
8. その他

(書式等)

1. 入札書受取確認票 (様式1) ※紙入札参加者用
2. 入札書及び内訳書 (様式2) ※紙入札参加者用
3. 誓約書 (別紙)

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所の特定調達契約に係る入札公告（令和6年4月19日付）に基づく入札等については、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所会計規程（平成28年研究所規程第17号。以下「会計規程」という。）、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則（平成28年研究所細則第5号。以下「取扱細則」という。）、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子入札システム運用基準（<https://www.mpat.go.jp/ebid/pdf/unyoukijyun.pdf>）、その他関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1. 発注者

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所

電子航法研究所 所長 福島 荘之介

2. 入札内容等

(1) 入札事項

電子航法研究所空調換気設備保守

(2) 仕様

仕様書のとおり

(3) 履行期間

契約締結日の翌日から令和6年12月27日まで

(4) 履行場所

電子航法研究所（東京都調布市深大寺東町7-42-23）

(5) 電子入札システム対象

本案件は、資料等の提出、入札等を電子入札システムで行う対象案件である。

なお、電子入札システムによりがたい者については、紙入札により参加することができる。

(6) 入札保証金及び契約保証金 免除

3. 入札に参加する者に必要な資格

(1) 令和04・05・06年度 国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）のうち、開札日までに下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。

資格の種類：「役務の提供等」

資格の等級：A、B、C又はD等級のいずれか

なお、本入札に参加を希望する者は、上記資格を有することを証明するため、官公庁から発行された資格決定通知書の写しを当研究所会計課調達係まで次により提出すること。

【資格決定通知書（写）の提出方法】

① 提出締切：令和6年5月20日（月）17時00分

② 提出方法：

ア 電子入札システムによる場合

当該システムの所定の方法により提出すること。

イ 紙入札による場合

電子メール(tender@enri.go.jp) 又は FAX (0422-41-3169) にて提出すること。また、電子メールによる場合は PDF 形式にて、FAX による場合は、宛先を必ず「会計課調達係」とすること。

- (2) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
- (4) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)
- (5) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第31条に規定される次の事項に該当しない者であること。

ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。

- ① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
- ② 次の各号の一に該当し、かつ、その事実があつた後2年を経過しない者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)
- ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造、その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
- イ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害しもしくは不正の利益を得るため連合した者。
- ウ 落札者が契約を結ぶこと、又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者。
- エ 監督または検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者。
- オ 正当な理由無くして契約を履行しなかった者。
- カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。
- キ 前各号の規定により競争に参加できないとされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
- ③ 上記②に該当する者を入札代理人として使用する者。

4. 入札説明会実施の有無 無

5. 入札説明書及び仕様書に関する質問の受付

- (1) 電子メールにて、入札公告記載の期日まで受け付ける。なお、電子メールには件名・事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・FAX 番号を明記し、次のアドレスまで送信すること。

e-mail: tender@enri.go.jp

(2) 頂いた質問（当研究所からの回答を含む）のうち、応札を考えている他の事業者にも周知した方が公平性の点から良いと当研究所が判断したものについては、当研究所ホームページの「入札・調達情報」中、当該入札件名の「質疑応答」に掲載することとする。

6. 入札書提出の方法等

(1) 入札書・入札内訳書（入札書等）提出方法

① 電子入札システムによる場合

当該システムの所定の方法により提出すること。

② 持参による場合（紙入札参加者）

入札書等を封筒に入れ封印し提出すること。なお、入札書の署名（又は記名）・押印者以外の者の持参を認めず。

③ 郵送による場合（紙入札参加者）

郵便（書留、配達記録等配達された記録の残るものに限る）により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和 年 月 日提出〔電子航法研究空調換気設備保守〕入札書在中」と朱書し〔様式1〕の「入札書受取通知票」を同封し、中封筒の封皮には氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「電子航法研究空調換気設備保守 入札書」と朱書きすること。

なお、入札書等を郵送したにもかかわらず、当研究所から「入札書受取通知票」がFAX送付されてこない場合は、必ず、当研究所調達係あて問い合わせすること。

(2) 入札書の提出先

〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7-42-23

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

電子航法研究所 会計課 調達係 TEL: 0422-41-3476

(3) 入札書提出締切

① 電子入札システムによる場合

令和6年5月27日（月）16時00分まで

② 持参による場合（紙入札参加者）

7. (1)開札の日時にまでに持参提出すること。

（入札書の受領は、土曜、日曜、祝祭日を除く9時00分から17時00分まで）

③ 郵送による場合（紙入札参加者）

令和6年5月27日（月）までに必着。

(4) 締切の厳守

入札書の提出にあたっては、(3)の締切を厳守すること。

なお、締切以降の入札は無効とする。

(5) 入札方法

① 入札参加者は、履行（納入）に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もること。

- ② 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、競争参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
- (6) 入札参加者は入札書の提出時に別紙「誓約書」を提出しなければならない。電子入札システムによる場合は、入札書提出時の添付資料にて提出すること。
- (7) 入札書の署名(又は記名)・押印者は、入札参加事業者における代表取締役等の代表機関または支配人、支店長以上の職にあるもの、もしくは、それらの者から委任を受けた代理人(委任事実及び委任内容が書面上証明できる場合のみ)とする。
- (8) 入札参加者は、誤記、記入漏れまたは押印漏れ等、当研究所からの指摘による入札書の返却時以外、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
- (9) 入札の無効
- ① 上記 3. に示した競争参加資格を有していない者のした入札、入札条件に違反した者のした入札、又は、次の各号の一に該当する入札書は無効とします。
- ア 入札参加者またはその代理人（以下「入札者」という。）の記名または押印（外国人、または外国法人にあっては、本人または代表者の署名をもってかえることができる。）の無いもの。
- イ 金額の記載のないもの、又は金額を訂正したもの。
- ウ 誤字・脱字等により、記載事項が不明瞭であるもの。
- エ 条件が付されているもの。
- オ その他入札に関する条件に違反したもの。
- ② 令和 04・05・06 年度 国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）申請中の者がした入札において、開札日までに当該参加資格が決定されないとき、又は、審査の結果、当該資格を有すると認められなかったときは、その者がした入札は無効とする。
- (10) 入札の延期等
- 入札者が連合し、または不穏な行動をなす等の場合であって、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札を延期し、又は取り止めることがある。
- (11) 代理人による入札
- ① 代理人が入札書に金額、日付を記入して記名、押印する場合は、入札書に入札者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示、代理人氏名の記入及び代理人印を押印（外国人の署名を含む。）しておくとともに、入札書提出締切日時までに委任状を提出すること。
- ② 入札者は、本件入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。

7. 開札

- (1) 開札の日時及び場所 ※入札参加者の開札立会義務なし

開札の日時：令和6年5月28日（火）11時00分

開札の場所：国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
電子航法研究所 本館2階（車駐車可）

(2) 開札の方法

- ① 電子入札システムにより開札を行うこととし、紙入札参加者で立ち会いを希望する者を立ち会わせて、当研究所の職員が行う。
- ② 入札者は、開札の場所に入場しようとするときは、当研究所会計課職員に、入札者又は入札者が代表、支店長等である事業者の職員又は代理人であることを証するものを提示すること。なお、同一事業者の3名以上の入場は認めない。
- ③ 入札者は、開札時間経過後は、当研究所会計課職員の許可がない限り、開札の場所に入場することはできない。
- ④ 入札者は、当研究所会計課職員の許可がない限り、開札が終了するまで開札の場所を退場することができない。
- ⑤ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する有効な入札がないときは、当研究所入札事務担当者の指示する日時を締切とする再度入札を行う。この場合、封筒及び封印は不要とし、本件においては、ファクシミリによる入札を認める。
- ⑥ 当該入札回数は2回までとする。

(3) 落札者の決定方法

- ① 最低価格落札方式とする。
- ② 入札価格が国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
- ③ 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。なお、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき、又は直ちにくじを引けない者があるときは、代わりに入札事務に関係のない当研究所職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

8. その他

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札者に要求される事項

- ① 入札者は、入札公告及びこの入札説明書を十分理解したうえで入札しなければならない。質問等があるときは、上記5.に記載する方法で当研究所に説明を求めることができる。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
- ② 入札者は、開札日の前日までに当研究所から当該入札書に関し説明を求められた場合、それに応じなければならない。

- ③ 機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。
 - ④ 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出の要請に協力すること。
- (3) 契約書の作成
- ① 契約書の記名押印は、先に当研究所が行い、その後、請負者が記名押印し、各自1通を保管する。
 - ② 契約書(2部)を当研究所から受領したら、記名、押印及び収入印紙を貼付(収入印紙貼付不要契約の場合を除く)して7日以内に当研究所会計課調達係あてに到着するよう返送すること。
 - ③ 落札者及び当研究所が契約書に記名押印しなければ、本契約は成立しない。
- (4) 応札者において「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」に該当する者である場合は、必要な情報を上記6.(2)まで提供すること。
- (5) 代金支払条件
- ① 当研究所の給付完了確認後、請負者から適正な請求書を受領した日から30日以内に銀行振込により代金を支払う。
 - ② 請負者は、請求書に必ず振込先金融機関名、預貯金種別、口座番号、口座名及び請求日を記載すること。
- (6) 納品または履行の検査等
- ① 納品または履行の検査方法等については、契約書及び仕様書に定めるところによる。
 - ② 検査終了後、請負者が提出した書類に虚偽の記載があると判明した場合は、請負者に対して損害賠償を求める場合がある。
- (7) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
- ① 請負者において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
 - ② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
 - ③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
 - ④ 請負者において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

[様式1]

※入札書を郵便で提出する場合、必ず、入札書に同封して本紙を提出
※持参の場合は、必要ありません

令和 年 月 日
送信枚数：本紙のみ

入札書受取通知票

[宛先]

入札書提出事業者：

担当部署：

担当者：

FAX 番号：

(上記宛先項目何れも入札者が必ず記入)

入札事項「電子航法研究所空調換気設備保守」入札書確かに
受取りました。

[受取人]

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

電子航法研究所 会計課調達係

担当：

電話番号 0422-41-3476

FAX 番号 0422-41-3169

[様式2]

入 札 書

¥

※入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸経費等を含め見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

入札件名 電子航法研究所空調換気設備保守

本件入札説明書・契約書（案）を承諾のうえ入札します。（入札内訳書添付）

令和 年 月 日

住 所

事業者名

代表者氏名

印

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
契約担当役 電子航法研究所 所長 様

〔入札内訳書〕	【事業者名： 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇】				
項目	単位	数量	単価（円）	合価（円）	備考
※入札内訳書は入札参加者の書式でも可					
合計（入札書記入価格：見積もった契約金額の110分の100に相当する金額）					

(別紙)

誓 約 書

件名 「電子航法研究所空調換気設備保守」

に係る一般競争入札に参加するにあたり、以下の事実について相違無いこと及び事実
に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。

この契約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること
となっても、異議は一切申し立てません。

- 1 国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。
- 2 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして
国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- 3 研究所構成員（研究所の所属する非常勤を含む。研究所、事務職員、技術職員及びそ
の他関係する者。）から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること。
- 4 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及び
これらに係る保険料の未納がないこと。（入札参加関係書類提出時において、直近2年間
の保険料の未納がないこと。）
- 5 機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。
- 6 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること。

令和 年 月 日

住所

商号又は名称

代表者氏名

印

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

契約担当役 電子航法研究所

所 長 福島 荘之介 殿

電子航法研究所空調換気設備保守特記仕様書

1. 概 要

- (1) 作業場所 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所
1号棟～6号棟、仮想現実実験棟及び電波無響室棟
東京都調布市深大寺東町7丁目42-23
- (2) 作業期間 契約締結日の翌日～令和6年12月27日まで
- (3) 設備概要 別表のとおり
- (4) 作業仕様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(令和5年版)(以下、共通仕様書という)による。
- (5) 特記事項

- ① 別表にある空調機のうち、
 - ・ 室外機(2回)及び室内機(2回)と記載があるものについては、共通仕様書に記載のあるシーズンイン点検の点検項目及びフィルタ清掃を契約期間中に各2回実施することとし、実施時期は7月～8月のうち1回及び11月～12月のうち1回の計2回とする。
 - ・ 室外機(1回)及び室内機(1回)と記載があるものについては、上記のシーズンイン点検の点検項目及びフィルタ清掃を1回実施することとし、実施時期は7月～8月もしくは11月～12月のいずれかのうち1回とする。
 - ・ 全熱交換機(1回)、送排風機(1回)、換気扇(1回)、天井扇(1回)と記載があるものについては、共通仕様書に記載のある点検項目及びフィルタ清掃を1回実施することとし、実施時期は7月～8月もしくは11月～12月のいずれかのうち1回とする。
 - ・ フィルタ交換(1回)については、仮想現実実験棟(7号棟)のフィルタ交換を1回実施することとし、実施時期は7月～8月もしくは11月～12月のいずれかのうち1回とする。それぞれの実施時期については、請負者から監督職員に事前に調整をしてから日程を決定することとする。
- ② 別表にある空調機について、各種点検作業を実施する際に型式・製造年月・製造番号・設置部屋名を記録し、点検終了後に一覧として提出すること。
- ③ 作業終了後は、速やかに1.(4)の点検内容を網羅した報告書を提出すること。その際、機種ごと、もしくは系統別の作業写真(デジタルカメラ可)を添付すること。
- ④ 女性用トイレ、女性用更衣室等女性専用の場所への立ち入りに際しては、女性作業員がいない場合は、当所女性職員の立会を受けるとともに、「作業中につき立入禁止」の表示を行うこと。

2. 監 督

監督職員は、本仕様書及び共通仕様書に定める事項並びに監督職員が必要と認める事項について、適宜監督を行う。

3. 検 査

検査職員は、請負者の給付が満了した時は、本仕様書及び共通仕様書に基づき完了検査を行う。

4. 注意事項

請負者は、作業実施により知り得た当研究所の秘密事項を、他の者に決して漏らしてはならない。

5. その他

請負者は、作業の実施に当たって疑義を生じた場合は、監督職員と協議のうえ指示に従うこと。

電子航法研究所空調換気設備保守 空調機台数一覧

別表

	室外機(2回)	室内機(2回)	室外機(1回)	室内機(1回)	全熱交換機(1回)	送風機(1回)	換気扇(1回)	天井扇(1回)	フィルタ交換(1回)
1号棟	4	17	2	2	18	2	2		
2号棟	8	22			15		7		
3号棟	8	13			4		9		
4号棟	4	22	1	1	20	4	1		
5号棟	16	24	2	2	3	5			
6号棟	6	13			5	3		4	
仮想現実実験棟(7号棟)	9	12			3	1	3		8
電波無響室棟(8号棟)	7	7			4		1		
	62	130	5	5	72	15	23	4	8

別表詳細

設置場所	機器名	メーカー	型番等	数量	単位	冷房時	暖房時	点検	
1号棟	(ACP-1系統)								
	室外機	東芝	MMY-MAP4505HR	1	台	○	○	年2回	
	室内機	東芝	MMU-AP714WH	4	台	○	○	年2回	
	室内機	東芝	MMU-AP454WH	3	台	○	○	年2回	
	室内機	東芝	MMU-AP457WH	1	台	○	○	年2回	
	(ACP-2系統)								
	室外機	東芝	MMY-MAP3355HR	1	台	○	○	年2回	
	室外機	東芝	MMY-MAP2245HR	1	台	○	○	年2回	
	室内機	東芝	MMU-AP904WH	1	台	○	○	年2回	
	室内機	東芝	MMU-AP714WH	4	台	○	○	年2回	
	室内機	東芝	MMU-AP564WH	3	台	○	○	年2回	
	(ACP-3系統)								
	室外機	東芝	ROA-AP1406HS	1	台	○	○	年2回	
	室内機	東芝	AIU-AP1405WH	1	台	○	○	年2回	
	(換気機器)								
	全熱交換機	三菱電機	VL-200ZSD2	8	台	○		年1回	
	全熱交換機	三菱電機	VL-150ZS2	7	台	○		年1回	
	全熱交換機	三菱電機	VL-08ZJ	1	台	○		年1回	
	全熱交換機	三菱電機	VL-100ZS2	1	台	○		年1回	
	全熱交換機	三菱電機	VD-15ZX1	1	台	○		年1回	
送排風機	三菱電機	BSF-40SC	1	台	○		年1回		
送排風機	三菱電機	BSF-15SC	1	台	○		年1回		
換気扇	三菱電機	P-18GH4	2	台	○		年1回		
(1階女子更衣室系統)									
室外機(ルームエアコン)	ダイキン	R22HNS	1	台	○		年1回		
室内機(ルームエアコン)	ダイキン	F22HTNS-W	1	台	○		年1回		
(サーバー室)									
室外機(ルームエアコン)	三菱電機	MUCZ-G3617	1	台	○		年1回		
室内機(ルームエアコン)	三菱電機	MSZ-GV3617-W	1	台	○		年1回		
2号棟	(ACP-1系統)								
	室外機	ダイキン	RXYJ-840KD1	1	台	○	○	年2回	
	室外機	ダイキン	RXYJ-840KD2	1	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-140KD	2	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-112KD	4	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-90KD	1	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-56KD	1	台	○	○	年2回	
	(ACP-2系統)								
	室外機	ダイキン	RXYJ-840KD1	1	台	○	○	年2回	
	室外機	ダイキン	RXYJ-840KD2	1	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-140KD	2	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-112KD	4	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-90KD	1	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-56KD	1	台	○	○	年2回	
	(ACP-3系統)								
	室外機	ダイキン	RXYJ-364KD1	1	台	○	○	年2回	
	室外機	ダイキン	RXYJ364	1	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-112KD	2	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-80K	1	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FXYFJ-71KD	1	台	○	○	年2回	
	(ACP-4系統)								
	室外機	ダイキン	RYP45PCT	1	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FHYCP45K	1	台	○	○	年2回	
	(ACP-5系統)								
	室外機	ダイキン	RZRP140BC	1	台	○	○	年2回	
	室内機	ダイキン	FHCP140EG	1	台	○	○	年2回	

設置場所	機器名	メーカー	型番	数量	単位	冷房時	暖房時	点検
	(換気機器)							
	全熱交換機	ダイキン	VAC350E	11	台	○		年1回
	全熱交換機	ダイキン	VAC150E	1	台	○		年1回
	全熱交換機	ダイキン	VAC250GS	2	台	○		年1回
	全熱交換機	ダイキン	VACF140AS	1	台	○		年1回
	換気扇	三菱電機	VD-20ZC4	2	台	○		年1回
	換気扇	三菱電機	VD-20ZC5	2	台	○		年1回
	換気扇	三菱電機	V-13ZY9	2	台	○		年1回
	換気扇	三菱電機	VD-15ZP5	1	台	○		年1回
3号棟	(ACP-1系統)							
	室外機	ダイキン	RZYP50BAT	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHM50AL	1	台	○	○	年2回
	(ACP-2系統)							
	室外機	ダイキン	RZYP80BAT	2	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYCP80AL	2	台	○	○	年2回
	(ACP-3系統)							
	室外機	ダイキン	RZYP80BAT	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYCP80AL	1	台	○	○	年2回
	(ACP-4系統)							
	室外機	ダイキン	RZYP40KBV	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYGP40P9	1	台	○	○	年2回
	(ACP-5系統)							
	室外機	ダイキン	RZYP40KBV	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYGP40AL	1	台	○	○	年2回
	(ACP-6系統)							
	室外機	ダイキン	RZYP40KBV	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYGP40P9	1	台	○	○	年2回
	(ACP-7系統)							
	室外機	ダイキン	RXYP400B	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYFP71MC	6	台	○	○	年2回
	(換気機器)							
	全熱交換機	パナソニック	FY-150ZB7	1	台	○		年1回
	全熱交換機	パナソニック	FY-500ZD7	3	台	○		年1回
	換気扇	パナソニック	FY-38B7H	1	台	○		年1回
	換気扇	パナソニック	FY25GU3	2	台	○		年1回
	換気扇	パナソニック	FY-20AE5	2	台	○		年1回
	換気扇	パナソニック	FY-27BK7	2	台	○		年1回
	換気扇	パナソニック	FY-24CG7	1	台	○		年1回
	換気扇	パナソニック	FY-32C7	1	台	○		年1回
4号棟	(ACP-1系統)							
	室外機	ダイキン	RQYP450B	1	台	○	○	年2回
	室外機	ダイキン	RQYP224B	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYCP56M	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYCP45M	6	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYCP71M	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYCP80M	2	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYCP112M	1	台	○	○	年2回
	(ACP-2系統)							
	室外機	ダイキン	RQYP450B	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYCP71M	2	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYCP56M	4	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYAP28M	1	台	○	○	年2回
	(ACP-3系統)							
	室外機	ダイキン	RQYP335B	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYCP90M	2	台	○	○	年2回

設置場所	機器名	メーカー	型番	数量	単位	冷房時	暖房時	点検
	室内機 (休憩室)	ダイキン	FXYP71M	2	台	○	○	年2回
	室外機(ルームエアコン)	ダイキン	R28MTCXS	1	台	○		年1回
	室内機(ルームエアコン) (換気機器)	ダイキン	F28MTCXS-W	1	台	○		年1回
	全熱交換器	三菱電機	VL-70BZ3	1	台	○		年1回
	全熱交換器	三菱電機	VL-100ZSD2	1	台	○		年1回
	全熱交換器	三菱電機	VL-120Z2	14	台	○		年1回
	全熱交換器	三菱電機	VL-120Z3	2	台	○		年1回
	全熱交換器	三菱電機	VL-160Z3	1	台	○		年1回
	全熱交換器	三菱電機	VL-18U2-D	1	台	○		年1回
	換気扇		VD-15ZLPC9	1	台	○		年1回
	送排風機	三菱電機	BF-12S3	2	台	○		年1回
	送排風機	三菱電機	BF-16S3	1	台	○		年1回
	送排風機	日立	POS-MHB	1	台	○		年1回
5号棟	(1階研究計画課5106)							
	室外機	ダイキン	RZYP140KB	1	台	○	○	年2回
	室内機 (1階部長室)	ダイキン	FHYGP71P	2	台	○	○	年2回
	室外機	ダイキン	RZYP112H	1	台	○	○	年2回
	室内機 (1階第一実験室1)	ダイキン	RZYP112M	1	台	○	○	年2回
	室外機	ダイキン	RAS-AP140SH2	1	台	○	○	年2回
	室内機 (1階第一実験室2)	ダイキン	RCID-AP71K3	2	台	○	○	年2回
	室外機	ダイキン	RAS-AP160SH2	1	台	○	○	年2回
	室内機 (1階第一実験室3)	ダイキン	RCID-AP80K6	2	台	○	○	年2回
	室外機	ダイキン	RAS-AP80SH2	1	台	○	○	年2回
	室内機 (1階システム研究室、衛生事務室、電子装置研究所)	ダイキン	RCID-AP80K6	1	台	○	○	年2回
	室外機	ダイキン	RZYP80HT	3	台	○	○	年2回
	室内機 (1階物品庫)	ダイキン	FHYCP80H	3	台	○	○	年2回
	室外機	ダイキン	RZYP140KB	1	台	○	○	年2回
	室内機 (換気機器)	ダイキン	FHYGP71P	2	台	○	○	年2回
	全熱交換機	三菱電機	LGH-25R3-S	3	台	○		年1回
	(2階総務部5201,5202)							
	室外機	ダイキン	RSXYP224P	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYP71MA	2	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FXYP80MA	1	台	○	○	年2回
	(2階監事室5203)							
	室外機	ダイキン	RZYP80HT	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYCP80H	1	台	○	○	年2回
	(2階理事室5204)							
	室外機	ダイキン	RZYP80HT	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYCP80H	1	台	○	○	年2回
	(2階所長室5205)							
	室外機	ダイキン	RZYP112HT	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYCP112H	1	台	○	○	年2回
	(2階印刷室5216)							
	室外機	ダイキン	RZYP80HT	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYCP80H	1	台	○	○	年2回
	(2階第一会議室5207)							

設置場所	機器名	メーカー	型番等	数量	単位	冷房時	暖房時	点検
	室外機	ダイキン	RZYP140H9	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYCP71H	2	台	○	○	年2回
	(2階第二会議室5210)							
	室外機	ダイキン	RZYP140H9	1	台	○	○	年2回
	室内機	ダイキン	FHYCP71H	2	台	○	○	年2回
	(1階女子更衣室5104)							
	室外機(ルームエアコン)	ダイキン	SRC25TL	1	台	○		年1回
	室内機(ルームエアコン)	ダイキン	SRK25TL-W	1	台	○		年1回
	(2階喫煙室5217)							
	室外機(ルームエアコン)	ダイキン	R22FNS	1	台	○		年1回
	室内機(ルームエアコン)	ダイキン	R22FNS-W	1	台	○		年1回
	(換気機器)							
	送排風機	東芝	VFP-12TC4	1	台	○		年1回
	送排風機	テラル	No.11/4MⅢ	4	台	○		年1回
6号棟	(1階会議室)							
	室外機+室内機	三菱電機	MPLZX-RP160BM(PAC-SH72HU付)	1	組	○	○	年2回
	(1階オペレーションスペース)							
	室外機+室内機	三菱電機	MPLZX-RP112BM(PAC-SH72HU付)	1	組	○	○	年2回
	(1階エントランスホール)							
	室外機+室内機	三菱電機	MPLX-RP160BM	1	組	○	○	年2回
	(1階マシンスペース)							
	室外機	三菱電機	PUHY-P335CM-E2	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PLFY-P112LM-E2	3	台	○	○	年2回
	(2階事務室)							
	室外機	三菱電機	PUHY-P400SCM-E2	1	台	○	○	年2回
	室外機	三菱電機	PUHY-P280SCM-E2	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PLFY-P90BM-E3	7	台	○	○	年2回
	(換気設備)							
	全熱交換機(1階会議室)		LGH-80RS5	1	台	○		年1回
	全熱交換機(1階オペレーションスペース)		LGH-50CS3	1	台	○		年1回
	全熱交換機(2階事務室)		LGH-100RS5	3	台	○		年1回
	天井扇	三菱電機	VD-20ZNP8	2	台	○		年1回
	天井扇	三菱電機	VD-18Z4	1	台	○		年1回
	天井扇	三菱電機	VD-18Z8	1	台	○		年1回
	排気用送風機	三菱電機	BFS-50SUC	2	台	○		年1回
	送排風機	三菱電機	BFS-90SUC	1	台	○		年1回
仮想現実実験棟 (7号棟)	(ACP-1系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ZRP224KA11	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-ZRP112EA6	2	台	○	○	年2回
	(ACP-2系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ZRP224KA11	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-ZRP112EA6	2	台	○	○	年2回
	(ACP-3系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ZRP224KA11	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-ZRP112EA6	2	台	○	○	年2回
	(ACP-4系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ZRP224KA11	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-ZRP112EA6	2	台	○	○	年2回
	(ACP-5系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ZRP224KA11	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-ZRP112EA6	2	台	○	○	年2回
	(ACP-6系統)							
	室外機	三菱電機	PAD-8A	2	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PAD-30FA1	1	台	○	○	年2回
	(ACP-7系統)							

設置場所	機器名	メーカー	型番等	数量	単位	冷房時	暖房時	点検
	室外機	三菱電機	PAD-8A	2	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PAD-30FA1	1	台	○	○	年2回
	(換気設備)							
	全熱交換器	テラル	ES30C4	3	台	○		年1回
	換気扇	三菱電機	V-60FDQ-1	1	台	○		年1回
	換気扇	三菱電機	VD-15ZPC3	2	台	○		年1回
	送排風機	テラル	ALF-No2-504S	1	台	○		年1回
	空調機用フィルタ交換		三菱電機純正又は指定品	8	枚	○		年1回
電波無響室	(ACP-1系統)							
(8号棟)	室外機	三菱電機	PUHY-RP280DMG3	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PFFY-280DMG3	1	台	○	○	年2回
	(ACP-2系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ERP80HA14	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PC-RP80KA10	1	台	○	○	年2回
	(ACP-3系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ERP80HA14	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-ERP112EA3	1	台	○	○	年2回
	(ACP-4系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ERP56KA8	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-RP56EA3	1	台	○	○	年2回
	(ACP-5系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ERP80HA14	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-RP56EA3	1	台	○	○	年2回
	(ACP-6系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ERP112LA3	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-RP112EA3	1	台	○	○	年2回
	(ACP-7系統)							
	室外機	三菱電機	PUZ-ERP80HA14	1	台	○	○	年2回
	室内機	三菱電機	PL-RP80KA10	1	台	○	○	年2回
	(換気設備)							
	全熱交換器	三菱電機	VL-150ZSK2	4	台	○		年1回
	換気扇	三菱電機	VD-13ZC7	1	台	○		年1回

電子研施設配置図

